

**Авторизований сервісний центр**  
г.Харків. Немишлянська 318  
service@aquatica.ua  
Режим роботи: с 9-00 до 18-00  
Телефон для довідок:  
**(057) 752 75 63**

#### Філії сервісного центру

**Вінницька область:**  
Вінниця, Келецька 46,  
зуп. Ляли Ратушної  
тел: 0673361855  
e-mail:  
nasoscentr@gmail.com

Західна,  
ринок Західний,  
м-н "Водограй"  
тел: 0652703710  
0676502016  
e-mail:  
missvodopad@meta.ua

**Вінницька область:**  
Вінниця, Некрасова 119  
тел: 0674025847  
e-mail: aqua-klimat@ukr.net

**Крим:**  
Судак, пров. Північний, 8  
тел: 050-989-5148  
e-mail:

**Дніпропетровська область:**  
Дніпропетровськ, Дьоміна 22  
тел: 0679146714  
e-mail: dronov\_a@i.ua

**Луганська:**  
Лисичанськ  
вул. Генерала Потапенко, 244  
тел: 050-613-1112  
e-mail: sn\_1973@mail.ru

**Дніпропетровська область:**  
смт. Петриківка, Леніна, 8-а  
тел: 0563422239  
0675681053  
0671992235  
e-mail: pavel-petrikovka@mail.ru

**Одеська:**  
Одеса  
вул. Філатова, 11  
(приймання-офіс),  
вул. Багрицького, 126  
(майстерні)  
тел: (048) 777 08 22,  
703 85 58,  
743 76 91  
094 947 06 91  
e-mail: gleb\_f@ukr.net

**Донецька область:**  
Донецьк, пр-т Павших  
Комунарів, 188  
тел: 0668010014  
0509364511  
0506131112  
e-mail: sn\_1971@mai.ru

**Сумська**  
Суми  
вул. Тополянська, 26  
тел: 066-4182233  
e-mail: orient-sklad@meta.ua

**Запорізька область:**  
Мелітополь,  
А. Невського 17  
тел: 0619268022  
0969566871  
e-mail:  
admin@zemledelec.in.ua

**Сумська**  
Шостка, м. "АКВА"  
тел: 098-446-8464  
0664182233  
050-2212263  
e-mail: papa\_65@mail.ru

**Київська обл:**  
Київ  
тел: 0505068274  
e-mail: omelyanenko.nikolay@gmail.com

**Чернігівська:**  
Чернігів, пр-т Миру, 233  
тел: 0462-930663  
050-445-2831  
e-mail:  
tehnosnab\_vv@mail.ru

**Крим:**  
Сімферополь, Крилова 160  
тел: 0652703710  
0676502016  
e-mail:

**Івано-Франківська:**  
Івано-Франківськ  
вул. Бельведерська, 51  
тел: (050) 5816236  
(050) 4334082  
e-mail:

**Крим:**  
Сімферополь, Автостанція

**Авторизованный сервисный центр**  
г.Харьков. Немишлянская 318  
service@aquatica.ua  
Режим работы: с 9-00 до 18-00  
Телефон для справок:  
**(057) 752 75 63**

#### Филиалы сервисного центра

**Винницкая область:**  
Винница, Келецкая, 46,  
ост. Ляли Ратушной  
тел: 0673361855  
e-mail:  
nasoscentr@gmail.com

Автостанция Западная,  
рынок Западный,  
м-н "Водопад"  
тел: 0652703710  
0676502016  
e-mail:  
missvodopad@meta.ua

**Винницкая область:**  
Винница, Некрасова 119  
тел: 0674025847  
e-mail: aqua-klimat@ukr.net

**Крым:**  
Судак, пер. Северный 8  
тел: 050-989-5148  
e-mail:

**Днепропетровская область:**  
Днепропетровск, Демина, 22  
тел: 0679146714  
e-mail: dronov\_a@i.ua

**Луганская:**  
Лисичанск  
ул. Генерала Потапенко 244  
тел: 050-613-1112  
e-mail: sn\_1973@mail.ru

**Днепропетровская область:**  
пгт. Петриковка, Ленина 8-а  
тел: 0563422239  
0675681053  
0671992235  
e-mail: pavel-petrikovka@mail.ru

**Одесская:**  
Одесса  
ул. Филатова, 11 (прием-офис),  
ул. Багрицкого, 126  
(мастерской)  
тел: (048) 777 22 августа,  
703 85 58,  
743 76 91  
094 947 06 91  
e-mail: gleb\_f@ukr.net

**Донецкая область:**  
Донецк, пр. Павших  
Комунарів, 188  
тел: 0668010014  
0509364511  
0506131112  
e-mail: sn\_1971@mai.ru

**Сумская:**  
Суммы  
ул. Тополянская, 26  
тел: 066-4182233  
e-mail: orient-sklad@meta.ua

**Запорожская область:**  
Мелитополь,  
А. Невского, 17  
тел: 0619268022  
0969566871  
e-mail:  
admin@zemledelec.in.ua

**Сумская:**  
Шостка, м. "АКВА"  
тел: 098-446-8464  
0664182233  
050-2212263  
e-mail: papa\_65@mail.ru

**Киевская обл:**  
Киев  
тел: 0505068274  
e-mail: omelyanenko.nikolay@gmail.com

**Черниговская:**  
Чернигов, пр. Мира, 233  
тел: 0462-930663  
050-445-2831  
e-mail:  
tehnosnab\_vv@mail.ru

**Крым:**  
Симферополь, Крылова 160  
тел: 0652703710  
0676502016  
e-mail:


**Ивано-Франковская:**  
Ивано-Франковск  
ул. Бельведерская, 51  
тел: (050) 5816236  
(050) 4334082  
e-mail:

**Крым:**  
Симферополь,

**Насос центробежный  
многоступенчатый тихоходный  
Насос відцентровий  
багатоступеневий тихохідний**

Инструкция по эксплуатации  
Інструкція з експлуатації

**Aquatica**<sup>®</sup>  
**LEO**<sup>®</sup>  
Сделано  
Manufactured by  
ZHEJIANG LEO CO., LTD

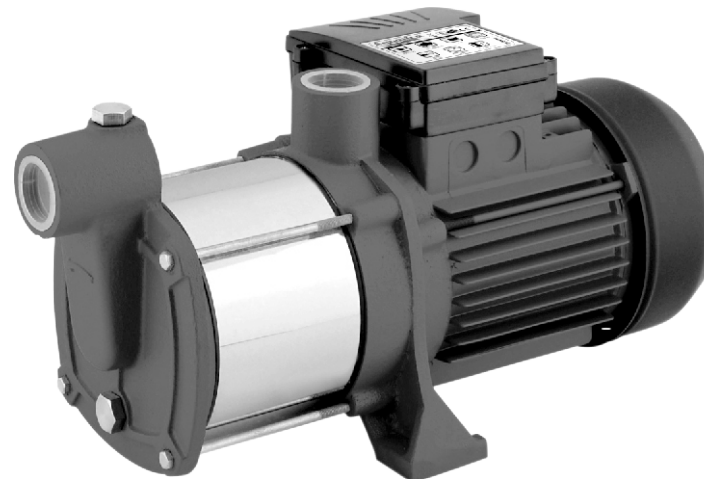

**775411**  
**775412**  
**775413**  
**775421**  
**775422**

WWW.AQUATICA.UA

**НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ ТИХОХОДНЫЙ**

**ВНИМАНИЕ!** Перед тем, как приступить к установке насоса, внимательно прочитайте эту инструкцию по эксплуатации. Храните ее в надежном месте. В случае возникновения проблем, прежде, чем обратиться в сервисный центр, убедитесь, что насос использовался правильно, что неисправность оборудования не является следствием неправильной эксплуатации. После изготовления насосы подлежат тщательному осмотру и предварительному испытанию.

Помните, что повреждения, которые вызваны несоблюдением предписанных правил, не подлежат гарантийному ремонту.

**ВНИМАНИЕ!** Во время эксплуатации насоса существует риск поражения электрическим током в случае несоблюдения правил техники безопасности.

**ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ**

Эта инструкция содержит принципиальные правила, которых необходимо придерживаться при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании центробежных многоступенчатых тихоходных насосов торговой марки Aquatica™.

**Предупреждение!** Монтаж, введение в эксплуатацию, техническое обслуживание и контрольные осмотры должны проводить специалисты соответствующей квалификации. Если эти работы выполнены лицом, которое не имеет соответствующей квалификации и разрешения на проведение таких работ, то оборудование (насос) может быть снят с гарантийного обслуживания. Невыполнение правил техники безопасности может привести к опасным последствиям для здоровья человека, а также создать опасность для окружающей среды и оборудования.

Несоблюдение этих правил техники безопасности также может сделать недействительными любые требования по возмещению убытков.

Наиболее распространенные последствия несоблюдения правил техники безопасности:

- отказ важнейших функций оборудования,
- недейственность указанных методов по уходу и техническому обслуживанию,
- возникновение опасной ситуации для здоровья и жизни потребителя вследствие действия электрических или механических факторов.

При выполнении работ нужно придерживаться изложенных в этой инструкции правил техники безопасности.

Основные рекомендации по технике безопасности:

1. Не демонтировать на работающем оборудовании установленную ограду, блокирующие и другие устройства, которые обеспечивают защиту от подвижных частей оборудования.
2. Исключить возможность возникновения опасности, которая связана с поражением электрическим током (стандартные правила при работе с электроприборами).
3. При проведении монтажа или осмотра насосное оборудование не должно работать. Его необходимо отключить от сети электроснабжения и слить воду из насоса. По окончании работ необходимо установить все защитные и

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Модель	Мощность (кВт)	Напор (м)	Производительность (л/мин)	Максимальная высота всасывания (м)	Количество рабочих колес	Диаметр патрубков
775411	0.6	55	100	8	3	1"x1"
775412	0.75	45	100	8	4	1"x1"
775413	0.9	55	100	8	5	1"x1"
775421	0.45	38	80	8	3	1"x1"
775422	0.6	50	90	8	4	1"x1"

предохранительные устройства.

4. Запрещены переоборудование и модификация насосного оборудования. Оригинальные запасные узлы и детали, а также разрешенные для использования комплектующие призваны обеспечить надежность эксплуатации. Применение узлов и деталей других производителей может привести к отказу производителя нести ответственность за последствия, которые возникли в результате этого.

**Внимание!** Эксплуатационная надежность оборудования гарантируется только в случае его использования в соответствии с функциональным назначением. Во всех случаях необходимо придерживаться предельно допустимых значений основных технических параметров данного насосного оборудования.

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Центробежные поверхностные насосы предназначены для перекачки чистой воды (без наличия абразивных частиц) и химически неагрессивных жидкостей с температурой до +60°C. Благодаря их надежности, простоте в эксплуатации и экономичности, эти насосы нашли свое применение прежде всего в быту в частности, для автоматической подачи воды совместно с небольшими резервуарами автоматическими агрегатами поддержания давления, для орошения огородов и садов, для компенсации недостаточного давления в водопроводной сети.

Данные насосы имеют конструкцию крыльчатки, позволяющую поддерживать в системе высокое давление. Эти насосы предназначены для подачи воды из колодцев, прудов, повышения давления воды в трубах, полива, орошения, мытья под напором. Данные насосы необходимо устанавливать в закрытом помещении, защищенном от погодных воздействий.

Максимальное рабочее давление: 10 бар.

Максимальная температура окружающей среды: +40°C.

**КОНСТРУКЦИЯ**

Всасывающий патрубок насоса расположен на передней торцевой поверхности, выходной патрубок направлен вверх. Рабочие колеса изготовлены

из высокотехнологичного технополимера. Вал изготовлен из нержавеющей стали. Механическое уплотнение выполнено из углеродной керамики. Асинхронный двигатель закрытого типа с принудительным охлаждением. Насос имеет встроенный конденсатор.

Корпус насосной части для моделей 775411, 775412, 775413 изготовлен из нержавеющей стали, для моделей 775421, 775422 из чугуна.

**Внимание!** На всасывающем патрубке рекомендуется устанавливать обратный клапан.

**ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ**

**Внимание!** 1. Все операции, которые относятся к монтажу, должны выполняться, когда насос отключен от электросети.

2. Необходимо защитить электронасос и соединенный с ним трубопровод от влияния низких температур окружающей среды и непосредственного влияния атмосферных осадков.


3. При подключенном к электросети насосе для предотвращения возможных травм строго запрещается любое воздействие на рабочее колесо насоса через всасывающий патрубок.

4. Немедленно остановите насосное оборудование, когда оно работает без воды. Для автоматической защиты насоса от работы "всухую" рекомендуется дополнительно устанавливать устройства защиты от "сухого хода" (в комплект

**Случай А**

Накопительный резервуар, цистерна

Н - Высота здания	15 +
Мин. давление	15 +
Потери давления	2 =
<b>Общий напор, м</b>	<b>32</b>

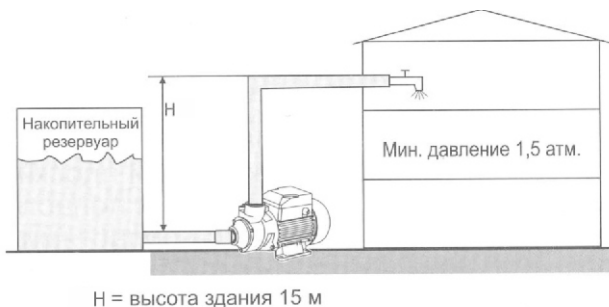

**Случай Б**

Накопительный резервуар, скважина, колодец, цистерна

Необходимое давление	15+
Глубина всасывания, м	5+
Высота до точки потребления, м	8+
Потери давления, м	2
<b>Общий напор, м</b>	<b>30</b>

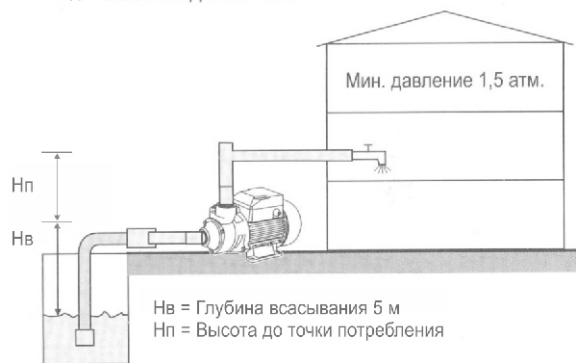


Рис. 1. Типовые схемы водоснабжения с использованием центробежного моноблочного насоса.

не входят).

5. Пренебрежение этими советами может привести к повреждению насоса, которое не подлежит гарантийному ремонту.

**МОНТАЖ**

1. Присоедините всасывающий трубопровод с обратным клапаном к всасывающему патрубку (рис. 1). Для установки всасывающего трубопровода используйте шланг или трубу такого же диаметра, что и всасывающий патрубок насоса. Если высота всасывания больше чем 4 м, используйте шланг (трубу) большего диаметра. Всасывающий трубопровод должен быть полностью непроницаемым для воздуха.

При присоединении к магистральному водопроводу диаметр трубы в месте присоединения должен быть не меньше, чем 1¼".

**Внимание!** Всасывающий трубопровод по всей длине должен сохранять постоянное сечение, соответствующее входному отверстию в корпусе насоса. При наличии горизонтального участка большей длины (больше чем 5 м), необходимо увеличить диаметр всасывающей трубы на 25-50%.

2. Присоедините напорный трубопровод к выходному патрубку. Для исключения образования воздушных пузырей, которые могут повредить нормальной работе электронасоса, трубопровод не должен иметь острых углов типа "S" и/или обратных скатов. Путь напорного патрубка трубопровода должен быть коротким и, по возможности, прямым, с минимальным количеством поворотов. В случае применения переходных муфт для присоединения всасывающего трубопровода и обратного клапана к насосу, рекомендуется изолировать (обмотать) резьбовое соединение тефлоновой лентой.

3. Для облегчения проведения профилактических работ по техническому обслуживанию вихревых насосов рекомендуется на напорном трубопроводе установить шаровой кран, а также обратный клапан между краном и напорным патрубком насоса.

4. Прежде чем подключать насос, убедитесь, что напряжение в сети отвечает указанному на табличке. Убедитесь, что электродвигателем насоса обеспечивается максимальная вентиляция.

5. При стационарном использовании насосов, рекомендуется закреплять их на опорной поверхности с использованием резиновых прокладок или других антивибрационных материалов. Для снижения вибрационного шума, соединение с жесткими трубопроводами нужно осуществлять с помощью компенсаторов или гибких труб. Место для стационарной установки насоса должно быть устойчивым и сухим.

**Внимание!** Монтаж всасывающего и напорного трубопроводов должен выполняться тщательно. Убедитесь, что все их резьбовые соединения герметичны. При затягивании винтовых соединений или других составных частей не рекомендуется прикладывать чрезмерные усилия. Для плотного закрепления соединений используйте тефлоновую ленту.

Специалист, который осуществляет монтаж насоса, должен убедиться в том, что его панель управления обеспечена надлежащим заземлением, согласно действующим местным нормам и правилам.

Убедитесь, что электрические соединения расположены в местах, которые защищены от затопления. Также нужно защитить штепсельное соединение и

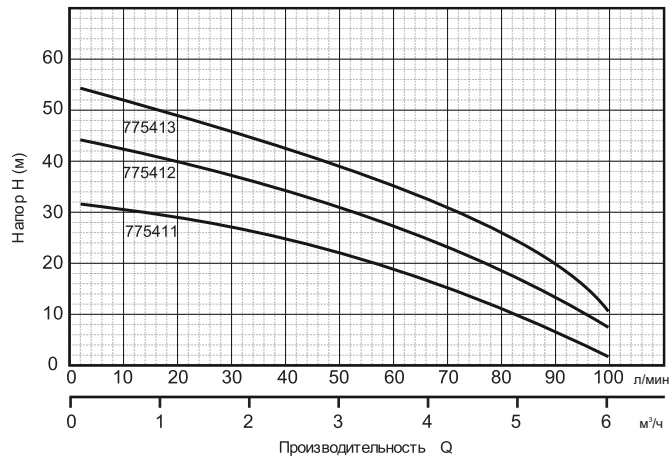
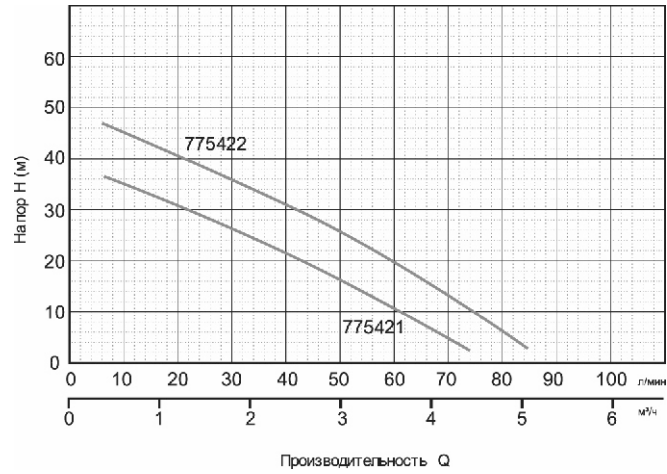


Рис. 2. Диаграммы производительности центробежных многоступенчатых насосов.

**УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Насос не подает воду, двигатель не работает.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Отсутствие электропитания.</li> <li>Ненадлежащим образом сделано штепсельное соединение.</li> <li>Автоматическое отключение.</li> <li>Заблокированы рабочие колеса.</li> <li>Поврежденный двигатель или конденсатор.</li> <li>Неправильный монтаж реле давления или реле давления повреждено.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Дождаться включения напряжения. Проверить наличие тока в розетке.</li> <li>Произвести надлежащее соединение.</li> <li>Переключить выключатель тепловой защиты. В случае его повторного соединения обратиться к электрику.</li> <li>Разблокировать рабочие колеса от засорения.</li> <li>Обратиться в сервисный центр.</li> <li>Обратиться в сервисный центр.</li> </ol>
Насос не подает воду, но двигатель работает.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Засорен сетчатый фильтр.</li> <li>Заблокирован обратный клапан.</li> <li>Поступление воздуха через всасывающий трубопровод.</li> <li>Высота всасывания больше, чем предусмотрено для данной установки.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Очистить фильтр от мусора.</li> <li>Очистить или заменить клапан.</li> <li>Сделать перегерметизацию всех соединений всасывающего трубопровода.</li> <li>Уменьшить высоту всасывания.</li> </ol>
Насос подает малое количество воды.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Частично засоренный сетчатый фильтр.</li> <li>Засорена напорная труба или напорный шланг.</li> <li>Износ рабочего колеса.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Очистить фильтр.</li> <li>Очистить напорную трубу (шланг).</li> <li>Заменить рабочее колесо.</li> </ol>

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прерывистая работа насоса из-за выключения тепловой защиты двигателя.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Затрудненный свободный ход рабочих колес.</li> <li>Слишком низкая температура перекачиваемой жидкости.</li> <li>Напряжение электросети выше допустимых значений.</li> <li>Слишком густая жидкость.</li> <li>Неисправный двигатель.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Очистить рабочие колеса от загрязнения.</li> <li>Выключить насос. Дождаться охлаждения перекачиваемой жидкости.</li> <li>Выключить насос. Дождаться снижения напряжения электросети до допустимых значений.</li> <li>Разбавить перекачиваемую жидкость или заменить насос на более мощный.</li> <li>Обратиться в сервисный центр.</li> </ol>
Насос включается и выключается слишком часто (при использовании с гидроаккумулятором).	<ol style="list-style-type: none"> <li>Испорчена мембрана гидроаккумулятора.</li> <li>Отсутствие сжатого воздуха в гидроаккумуляторе.</li> <li>Заблокирован и негерметичен обратный клапан.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Заменить мембрану или гидроаккумулятор.</li> <li>Заполнить гидроаккумулятор воздухом до давления 1.5 бара.</li> <li>Очистить клапан от мусора, загерметизировать его или заменить.</li> </ol>
Насос не достигает необходимого давления (при использовании с гидроаккумулятором).	<ol style="list-style-type: none"> <li>Слишком низкое давление предварительной нагрузки.</li> <li>Слишком высокое давление предварительной нагрузки.</li> <li>Поступление воздуха через всасывающий трубопровод.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Обратиться в сервисный центр.</li> <li>Обратиться в сервисный центр.</li> <li>Произвести перегерметизацию всех соединений всасывающего трубопровода.</li> </ol>

## НАСОС ВІДЦЕНТРОВИЙ БАГАТОСТУПЕНЕВИЙ ТИХОХІДНИЙ

**УВАГА!** Перш ніж приступити до установки насоса, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації. Зберігайте її в надійному місці.

У випадку виникнення проблем, перш ніж звернутися до сервісного центру, переконайтесь, що насос використовувався правильно, що несправність обладнання не є наслідком його неправильної експлуатації.

Після виготовлення насоси підлягають ретельному огляду і попередньому випробуванню.

Пам'ятайте, що пошкодження, які викликані недотриманням приписаних правил, не підлягають гарантійному ремонту.

**УВАГА!** Під час експлуатації насоса є ризик ушкодження електричним струмом у випадку недотримання правил техніки безпеки.

### ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Ця інструкція містить принципові правила, яких необхідно дотримуватися при монтажі, експлуатації та технічному обслуговуванні відцентрових багатоступеневих тихохідних насосів торгівельної марки Aquatica™.

**Попередження!** Монтаж, введення в експлуатацію, технічне обслуговування і контрольні огляди повинні виконуватися спеціалістами відповідної кваліфікації. Якщо ці роботи виконані особою, що не має відповідної кваліфікації та дозволу на проведення таких робіт, то обладнання (насос) може бути знято з гарантійного обслуговування.

Невиконання правил техніки безпеки може призвести до небезпечних наслідків для здоров'я людини, а також створити небезпеку для оточуючого середовища та обладнання.

Недотримання цих правил техніки безпеки також може зробити недійсним будь-які вимоги з відшкодування збитків.

Найпоширеніші наслідки недотримання правил техніки безпеки:

- відмова найважливіших функцій обладнання;
- недовіра зазначених методів з догляду і технічного обслуговування;
- виникнення небезпечної ситуації для здоров'я і життя споживача внаслідок дії електричних або механічних факторів.

При виконанні робіт потрібно дотримуватися викладених в цій інструкції правил техніки безпеки.

Основні рекомендації з техніки безпеки:

1. Не демонтувати на працюючому обладнанні встановлену огорожу, блокуючі та інші пристрої, які забезпечують захист від рухомих частин обладнання.
2. Виключити можливість виникнення небезпеки, яка пов'язана з ураженням електричним струмом (стандартні правила при роботі з електроприладами).
3. При проведенні монтажу або огляду насосне обладнання не повинно працювати. Його необхідно вимкнути з мережі електропостачання і злити воду з насоса. По закінченні робіт необхідно встановити всі захисні і запобіжні пристрої.
4. Заборонені переобладнання та модифікація насосного обладнання. Оригінальні запасні вузли та деталі, а також дозволені для використання комплектуючі покликані забезпечити надійність експлуатації. Застосування

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Модель	Потужність (кВт)	Напір (м)	Продуктивність (л/хв)	Максимальна висота всмоктування (м)	Кількість робочих колес	Діаметр патрубків
775411	0.6	55	100	8	3	1"x1"
775412	0.75	45	100	8	4	1"x1"
775413	0.9	55	100	8	5	1"x1"
775421	0.45	38	80	8	3	1"x1"
775422	0.6	50	90	8	4	1"x1"

вузлів і деталей інших виробників може призвести до відмови виробника нести відповідальність за наслідки, які виникли в результаті цього.

**Увага!** Експлуатаційна надійність обладнання гарантується тільки у випадку його використання у відповідності до функційного призначення. У всіх випадках обов'язково необхідно дотримуватися гранично припустимих значень основних технічних параметрів даного насосного обладнання.

### ПРИЗНАЧЕННЯ

Відцентрові поверхневі насоси призначені для перекачування чистої води без наявності абразивних часток та хімічно неагресивних рідин з температурою до +60°C.

Завдяки їх надійності, простоті в експлуатації та економічності, ці насоси знайшли своє застосування, насамперед, у побуті, зокрема, для автоматичної подачі води разом з невеликими резервуарами, автоматичними агрегатами підтримки тиску, для зрошення городів та садів, для компенсації недостатнього тиску у водопровідній мережі.

Дані насоси мають конструкцію крильчатки, що дозволяє підтримувати в системі високий тиск. Ці насоси призначені для подачі води з колодязів, ставків, підвищення тиску води в трубах, поливу, зрошення, миття під напором. Дані насоси необхідно встановлювати в закритому приміщенні, захищеному від погодних впливів.

Максимальний робочий тиск: 10 бар.

Максимальна температура навколишнього середовища: +40°C.

### КОНСТРУКЦІЯ

Всмоктуючий патрубок насоса розташований на передній торцевій поверхні, вихідний патрубок спрямований вгору. Робочі колеса виготовлені з високотехнологічного технополімера. Вал виготовлений з нержавіючої сталі. Механічне ущільнення виконане з вуглецевої кераміки. Асинхронний двигун закритого типу із примусовим охолодженням. Однофазний насос має вбудований конденсатор.

Корпус насосної частини для моделей 775411, 775412, 775413 виготовлений з

нержавіючої сталі, для моделей 775421, 775422 з чавуну.

**Увага!** На всмоктувальному патрубку рекомендується встановлювати зворотний клапан.

### ПІДГОТОВКА ДО МОНТАЖУ

- Увага!** 1. Всі операції, які відносяться до монтажу, повинні бути виконані, коли насос не ввімкнений до електромережі.  
2. Необхідно захистити електронасос і з'єднаний з ним трубопровід від впливу низьких температур оточуючого середовища і безпосереднього впливу атмосферних опадів.  
3. Для запобігання можливих травм суворо забороняється при підключеному до електромережі насосі будь-який вплив на його робоче колесо через всмоктуючий патрубок.  
4. негайно зупиніть насосне устаткування, коли воно працює без води. Для автоматичного захисту насоса від роботи "всуху" рекомендовано додатково встановлювати пристрої захисту від "сухого ходу" (до комплекту не входять).  
5. Зневажання цими порадами може призвести до пошкодження насоса, яке не підлягає гарантійному ремонту.


### МОНТАЖ

1. Приєднайте всмоктуючий трубопровід зі зворотнім клапаном до

#### Випадок А

Накопичувальний резервуар, цистерна

Н - Висота будівлі	15 +
Мінімальний тиск	15 +
Втрати тиску	2 =
Загальний напір, м	32

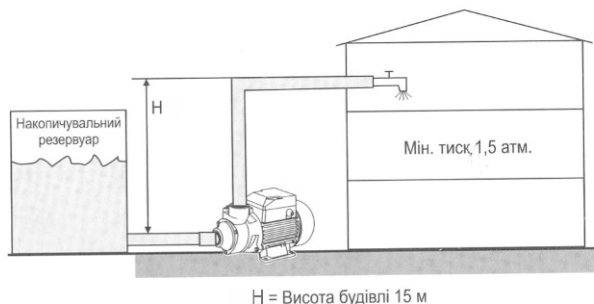

#### Випадок Б

Накопичувальний резервуар, свердловина, колодязь, цистерна

Необхідний тиск	15 +
Глибина всмоктування, м	5 +
Висота до крапки споживання,	8 +
Втрати тиску, м	2
Загальний напір, м	30



Мал. 1. Типові схеми водопостачання з використанням відцентрового моноблокового насоса.

всмоктуючого патрубка. Для встановлення всмоктуючого трубопровода використовуйте шланг або трубу такого ж діаметру, що й всмоктуючий патрубок насоса. Якщо висота всмоктування більше ніж 4 м, використовуйте шланг (трубу) більшого діаметру. Всмоктуючий трубопровід повинен бути повністю непроникний для повітря.

При приєднанні до магістрального водопроводу діаметр труби в місці приєднання повинен бути не менш, ніж 1 ¼".

**Увага!** Всмоктуючий трубопровід по всій довжині повинен зберігати постійний переріз, відповідний до вхідного отвору в корпусі насоса. При наявності горизонтального участку більшої довжини (більш ніж 5 м) необхідно збільшити діаметр всмоктуючої труби на 25-50%.

2. Приєднайте напірний трубопровід до вихідного патрубка. Дія виключення утворення повітряних міхурів, які можуть ушкодити нормальній роботі електронасоса, трубопровід не повинен мати гострих кутів вигляду "S" та/або зворотних скатів. Шлях напірного патрубка трубопроводу повинен бути коротким і, по можливості, прямим, з мінімальною кількістю поворотів. У випадку застосування перехідних муфт для приєднання всмоктуючого трубопроводу і зворотнього клапана до насоса, рекомендовано ізолювати (обмотати) різьбове з'єднання тефлоновою стрічкою.

3. Для полегшення проведення профілактичних робіт з технічного обслуговування насосів рекомендовано на напірному трубопроводі встановити кульовий кран, а також зворотний клапан між краном і напірним патрубком насоса.

4. Перш ніж підключити насос, переконайтеся в тому, що напруга мережі відповідає вказаній на таблиці. Переконайтеся, що електродвигуном насоса забезпечується максимальна вентиляція.

5. При стаціонарному використанні насосів рекомендовано закріплювати їх на опорній поверхні з використанням гумових прокладок або інших антивібраційних матеріалів. Для зниження вібраційного шуму, з'єднання з жорсткими трубопроводами потрібно проводити за допомогою компенсаторів або гнучких труб. Місце для стаціонарної установки насоса повинно бути стійким і сухим.

**Увага!** Монтаж всмоктуючого і напірного трубопроводів повинен виконуватися ретельно. Переконайтеся, що всі їхні різьбові з'єднання герметичні. При затягуванні гвинтових з'єднань або інших складових частин не рекомендовано прикладати надмірні зусилля. Для щільного закріплення з'єднань використовуйте тефлонову стрічку.

Спеціаліст, який здійснює монтаж насоса, повинен переконатися в тому, що його панель управління забезпечена належним заземленням відповідно до діючих місцевих норм і правил.

Переконайтеся, що електричні з'єднання розташовані в місцях, які захищені від затоплення. Також потрібно захистити штепсельне з'єднання і кабель, що постачає електроенергію, від прямого впливу тепла, олії і порізів.



6. Перш ніж вмикати насос до електромережі, заповніть його корпус і всмоктуючий трубопровід водою. Переконайтеся у відсутності протікань. Для виходу повітря з системи в період циклу всмоктування, відкрийте будь-який

водозабірний пристрій напірного трубопроводу (наприклад, водопровідний кран).

7. Для запуску насоса введіть штепсельну вилку насоса до розетки змінного струму 220В/50Гц і ввімкніть вимикач.

**Увага!** 1. Якщо насос не експлуатувався довгий час, необхідно виконати всі вищевказані операції для його повторного запуску в роботу.

2. Не експлуатуйте насос без попереднього заливання його рідиною, що перекачується.

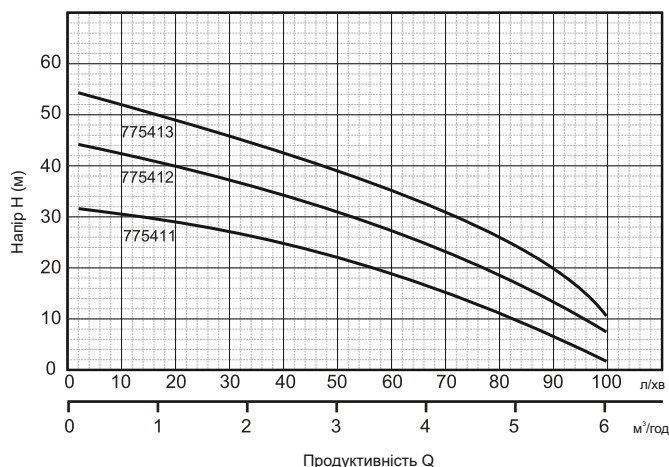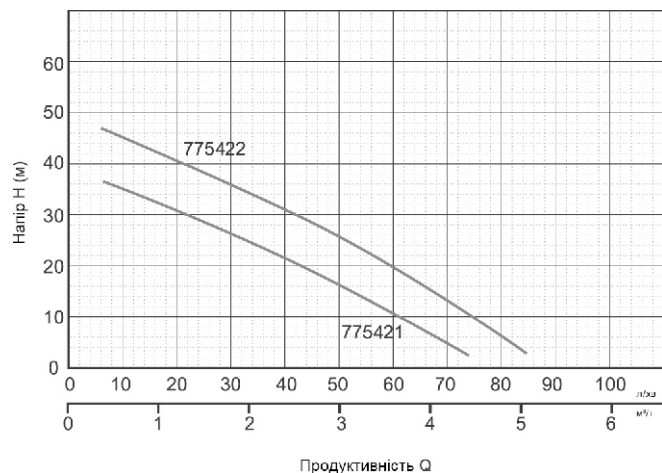

Мал. 2. Діаграми продуктивності відцентрових багатоступеневих насосів.

3. Не експлуатуйте насос з перекритим (блокованим) всмоктуючим трубопроводом.

## РОБОТА

1. Не допускайте попадання повітря до всмоктуючої магістралі.
2. При низькій температурі (нижче  $+1^{\circ}\text{C}$ ) необхідно злити воду з насоса.
3. Насоси, які призначені для використання в басейнах, фонтанах, водонакопичувальних ємностях і т.п., повинні бути захищені вимикачем безпеки. Для установлення даного вимикача рекомендовано звернутися до спеціаліста-електрика. У випадку стаціонарного використання насосів у вищезазначених місцях, вони повинні бути закріплені на міцній основі. Установлення насоса повинно бути стійким, щоб запобігти його падінню; насос треба розташувати на відповідному місці, захищеному від затоплення. Для виконання даної операції рекомендовано звернутися до кваліфікованого спеціаліста.
4. Насоси забезпечені вбудованим тепловим захистом електродвигуна. У випадку перевантаження електромережі насос автоматично вимикається. Після охолодження електродвигуна насос автоматично вмикається.

## ОБСЛУГОВУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

1. При дотриманні усіх рекомендацій вихровий насос спеціального технічного обслуговування не потребує. Щоб уникнути можливих несправностей необхідно періодично перевіряти робочий тиск і споживання електроенергії. Пониження тиску означає спрацювання насоса. Пісок та інші корозивні матеріали, які знаходяться в рідині, що перекачується, викликають швидке спрацювання і пониження експлуатаційних якостей. Уданому випадку рекомендовано використовувати сітчастий фільтр. Збільшення споживання електроенергії говорить про ненормальне механічне тертя всередині насоса і/або двигуна.
  2. Не допускайте попадання повітря до всмоктуючої магістралі.
  3. При температурі оточуючого середовища нижче  $+1^{\circ}\text{C}$  необхідно злити воду з насоса (від'єднавши гнучкий шланг від гідроакумулятора, якщо насос встановлено з гідроакумулятором).
  4. У випадку передбаченого невикористання електронасоса тривалий час (наприклад, на протязі року), рекомендовано повністю осушити його, відкривши зливну пробку, прополоскати насос чистою водою і розмістити в сухому, захищеному від атмосферних опадів місці.
  5. Необхідно виконувати своєчасну заміну торцевих ущільнень електронасоса, бо їхнє зношення і несвоєчасна заміна можуть призвести до потрапляння води в обмотку статора електродвигуна насоса й призвести до його виходу з ладу.
- Увага!** Заміна торцевих ущільнень з підвищеним зношенням не відноситься до гарантійного обслуговування виробу.
6. У випадку зіпсованості насосу треба звернутися до авторизованого сервісного центру.



## УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність	Можлива причина	Спосіб усунення
Насос не подає воду, двигун не працює.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Відсутність електроживлення.</li> <li>2. Неналежним чином зроблено штепсельне з'єднання.</li> <li>3. Автоматичне відключення.</li> <li>4. Заблоковані робочі колеса.</li> <li>5. Пошкоджений електродвигун або конденсатор.</li> <li>6. Неправильний монтаж реле тиску або реле тиску пошкоджено.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Дочекатися ввімкнення напруги. Перевірити наявність струму у розетці.</li> <li>2. Провести належне з'єднання.</li> <li>3. Перемкнути вимикач теплового захисту. У випадку його повторного з'єднання звернутися до електрика.</li> <li>4. Звільнити робочі колеса від засмічення.</li> <li>5. Звернутися до сервісного центру.</li> <li>6. Звернутися до сервісного центру.</li> </ol>
Насос не подає воду, але двигун працює.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Засмічено сітчастий фільтр.</li> <li>2. Заблоковано зворотній клапан.</li> <li>3. Надходження повітря через всмоктуючий трубопровід.</li> <li>4. Висота всмоктування більше, ніж передбачено для даної установки.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Очистити фільтр від сміття.</li> <li>2. Очистити або замінити клапан.</li> <li>3. Зробити перегерметизацію усіх з'єднань всмоктуючого трубопроводу.</li> <li>4. Зменшити висоту всмоктування.</li> </ol>
Насос подає малу кількість води.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Частково засмічений сітчастий фільтр.</li> <li>2. Засмічена натискна труба або натискний шланг.</li> <li>3. Знос робочого колеса.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Очистити фільтр.</li> <li>2. Очистити натискну трубу (шланг).</li> <li>3. Замінити робоче колесо.</li> </ol>

Несправність	Можлива причина	Спосіб усунення
Преривчаста робота насосу через вимкнення теплового захисту двигуна.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утруднений вільний хід робочих колес.</li> <li>2. Дуже низька температура рідини, що перекачується.</li> <li>3. Напруга електромережі вища за припустимі значення.</li> <li>4. Дуже густа рідина.</li> <li>5. Несправний електродвигун.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Очистити робочі колеса від забруднення.</li> <li>2. Вимкнути насос. Дочекатися охолодження рідини, що перекачується.</li> <li>3. Вимкнути насос. Дочекатися зниження напруги електромережі до припустимих значень.</li> <li>4. Розбавити рідину, що перекачується або замінити насос на більш потужний.</li> <li>5. Звернутись до сервісного центру.</li> </ol>
Насос вмикається і вимикається занадто часто (при використанні з гідроакумулятором).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Зіпсована мембрана гідроакумулятора.</li> <li>2. Відсутність стиснутого повітря в гідроакумуляторі.</li> <li>3. Заблокований і негерметичний зворотний клапан.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Замінити мембрану або гідроакумулятор.</li> <li>2. Заповнити гідроакумулятор повітрям до тиску 1.5 бара.</li> <li>3. Очистити клапан від сміття, загерметизувати його або замінити.</li> </ol>
Насос не досягає необхідного тиску і постійно працює (при використанні з гідроакумулятором).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Занадто низький тиск попереднього навантаження.</li> <li>2. Занадто високий тиск попереднього навантаження.</li> <li>3. Надходження повітря через всмоктуючий трубопровід.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Звернутись в сервісний центр.</li> <li>2. Звернутись в сервісний центр.</li> <li>3. Зробити перегерметизацію усіх з'єднань всмоктуючого трубопроводу.</li> </ol>



## **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](http://storgom.ua)

## **ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

## **КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/nasos-tsentrobeznyi-aquatica-mnogostup-045kvt-hmax-38m-qmax-80l-min.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/samovsasyvayushchiye-nasosy.html>